

**Godkendelsesindehaver:**

VVS Trading A/S  
Ellegårdvej 30  
6400 Sønderborg  
Telefon: 74 43 02 00  
Telefax: 74 42 83 83


**Blandearmatur til bruser**  
**MIXOMAT VICTORIA**  
**GEYSER MAGNOLIA**  
**MIXOMAT MONA**  
**FOKUS STANDART**  
**VICTORIA**

**Fabrikat:**

Haiba Sanitary Co., Ltd., Kina

**Mærkning:**

MIXOMAT (logo), GEYSER (logo),  
FOKUS (logo) eller VICTORIA (logo)

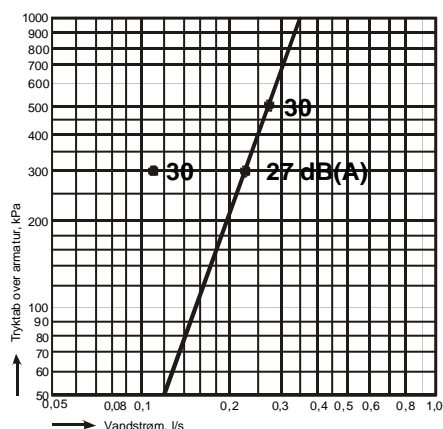

1 kPa = 0,01 bar . 0,1 mVS

Støjniveau  $L_{AP}$  i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa  $L_{AP} = 30$  dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

**Betingelser for montering og brug**

- 1 Monteres armaturet med håndbruser, skal der på afgangsledningen til denne monteres en VA-godkendt tilbagestrømningssikring.
- 2 Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementernes bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

**Beskrivelse og tekniske data**

Betjening	Med to greb for koldt og varmt vand.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentriske overgangsnipler med 1/2" RG.
Udløb og tilbehør	Afgang til bruser nedad gennem nippel med 1/2" RG.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{AP} = 30$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 2
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,15$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa).